
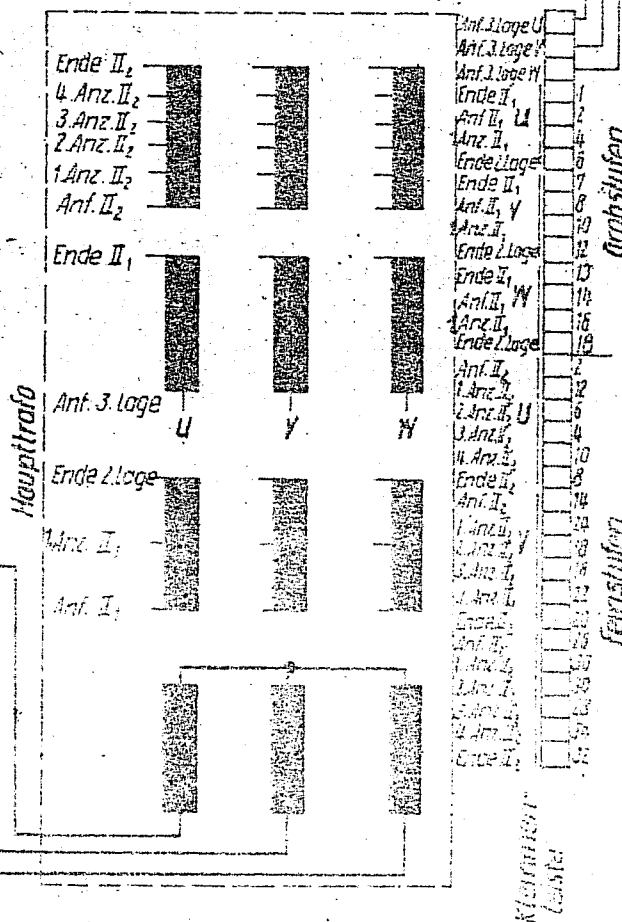


*) Änderung nur erforderlich bei Anwendung der Fernbetätigung, verzögerter Zündung des Lichtbogens und Netzanschluß nur 380 V

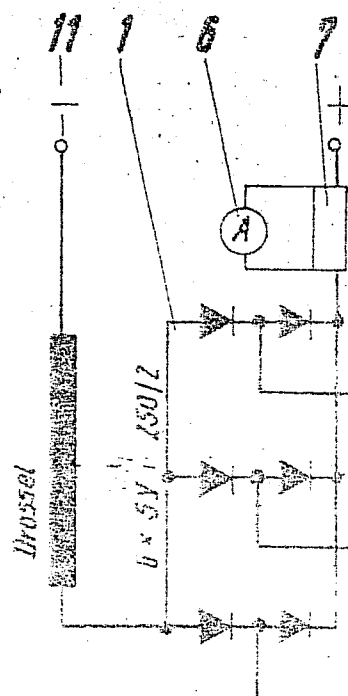

1. Si-Dioden
2. Lüftermotor
3. Luftschütz
4. Windklappe
5. Trenntrafo
6. Amperemeter
7. Shunt 400 A/50 mV
8. Sicherung
9. Nockenschalter 10 A
10. Nockenschalter 25 A
11. Maschinenkupplung
12. Glühlampe
13. Einbauelektrische